


PROCÉDURE REF# A-IND-044

MISE À JOUR DU CONTRÔLEUR DANFOSS

Afin de recevoir la dernière mise à jour pour votre contrôleur Danfoss, vous devrez dévisser les 4 boulons affichés sur l'image (#1). Vous serez alors en mesure de débrancher les deux ordinateurs l'un de l'autre.

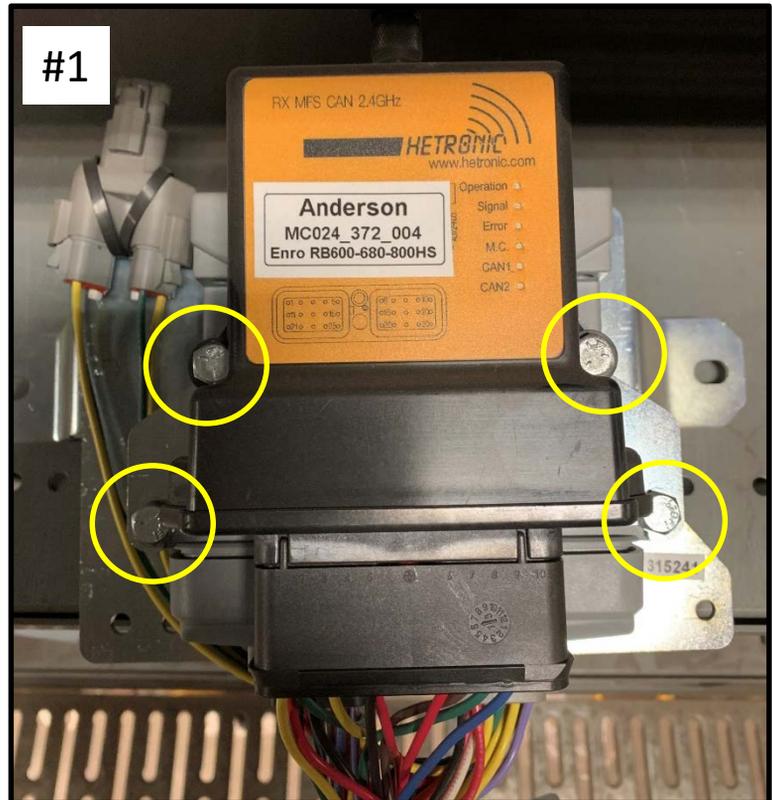

Maintenant, la dernière étape est d'identifier l'ordinateur et l'emballer soigneusement dans une boîte et l'expédier à:

5125 de la Plaisance
Quebec, Canada
GOP 1J0

Avant d'envoyer l'ordinateur, assurez-vous d'avoir contacté Anderson afin de recevoir un numéro RGA.

